


ALKONYKAPCSOLÓRÓL VEZÉRELT LÁMPATESTEK ÁRAMÚTTERV

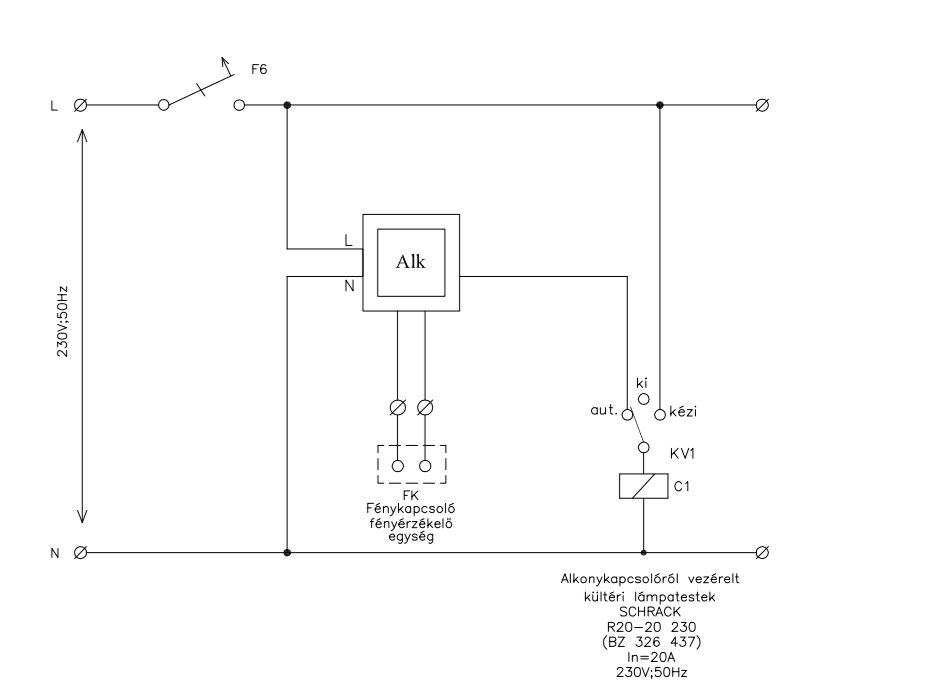

MEGJEGYZÉS

Névleges feszültség: 3x400/230V; 50Hz
 Érintésvédelem: TN (nullázós)
 Az elosztó szekrény típusa: MODUL 160 ILC3A6.33
 + ajtó ILC3T6.33, védettség: IP30
 Az elosztó elhelyezése a Ge-02. sz. terv szerinti helyen, falon kívül történjen.
 Az elosztót el kell látni a 79/1997 (XII.31.) IKIM rendelet szerinti CE jelöléssel és megfelelőségi nyilatkozattal, valamint az MSZ-EN 61439-1:2012 szabvány 6.1 pontja szerinti adattáblával és 6.3 pontja szerinti jelölésekkel.
 Az elosztóhoz mellékelni kell az MSZ-EN 61439-1:2012 szabvány 6.2 pontja szerinti kezelési és karbantartási utasítást.
 Az elosztó készítése során az eredeti gyártó szerelési utasításai szerint kell eljárni. Amennyiben ezekelt eltérés válik szükségessé az eltérés tekintetében el kell végezni az MSZ-EN 61439-1:2012 sz. szabvány 10. fejezete szerinti konstrukció igazoló ellenőrzését.
 Az elosztón minden esetben el kell végezni a vonatkozó szabvány 11. fejezete szerinti darabvizsgálatot.
 A leágazásoknál marandó módon fel kell tüntetni az egyvonalas kapcsolási rajz szerinti megnevezéseket.
 Ezen terv egy példányát az elosztó belsejében el kell helyezni.
 A terv csok műszaki leírással együtt érvényes.
 Vonatkozó szabvány: MSZ HD 60364; MSZ EN 61439-1:2012

Villmotorok Drive
 Kereskedelmi és Humán Szolg. Kft.
 5600 Békéscsaba Corvin utca 34.
 Tel./Fax: 66-454-130, Mobil: (+36) 30/873-26-26
 e-mail: kordor.f.roland@gmail.com

Projekt/Létesítmény:
5525 Füzesgyarmat, Mátyas K. u. 10.
(Hrsz.:756/2)
 Könyvtár bővítés és felújítás

Project No./Munkaszám: VMD-193/19 | Date/Dátum: 2019. augusztus | Scale/Arány: | Scale/Arány: |

Author/Szerkesztő: Kőrödi-F. Roland | Designer/Ábrákészítő: Ópuszki János | Drawing No./Rajzsám: | Issue: |

Title/Tervező megnevezés:
FE jelű elosztóberendezés egyvonalas kapcsolási rajz

Responsible designer/Ábrákészítő: Kőrödi-F. Roland | V/04-634-2014 |

Ge-05